


Obudowy typu STN II kl. izolacji
wyposażone w metalowe ciągna zamków
oraz wkładki zamków:
- Z1 typ 1333
- Z2 typ 97 28 90

Tablica TRL 8L w klatce 9,11,13,15

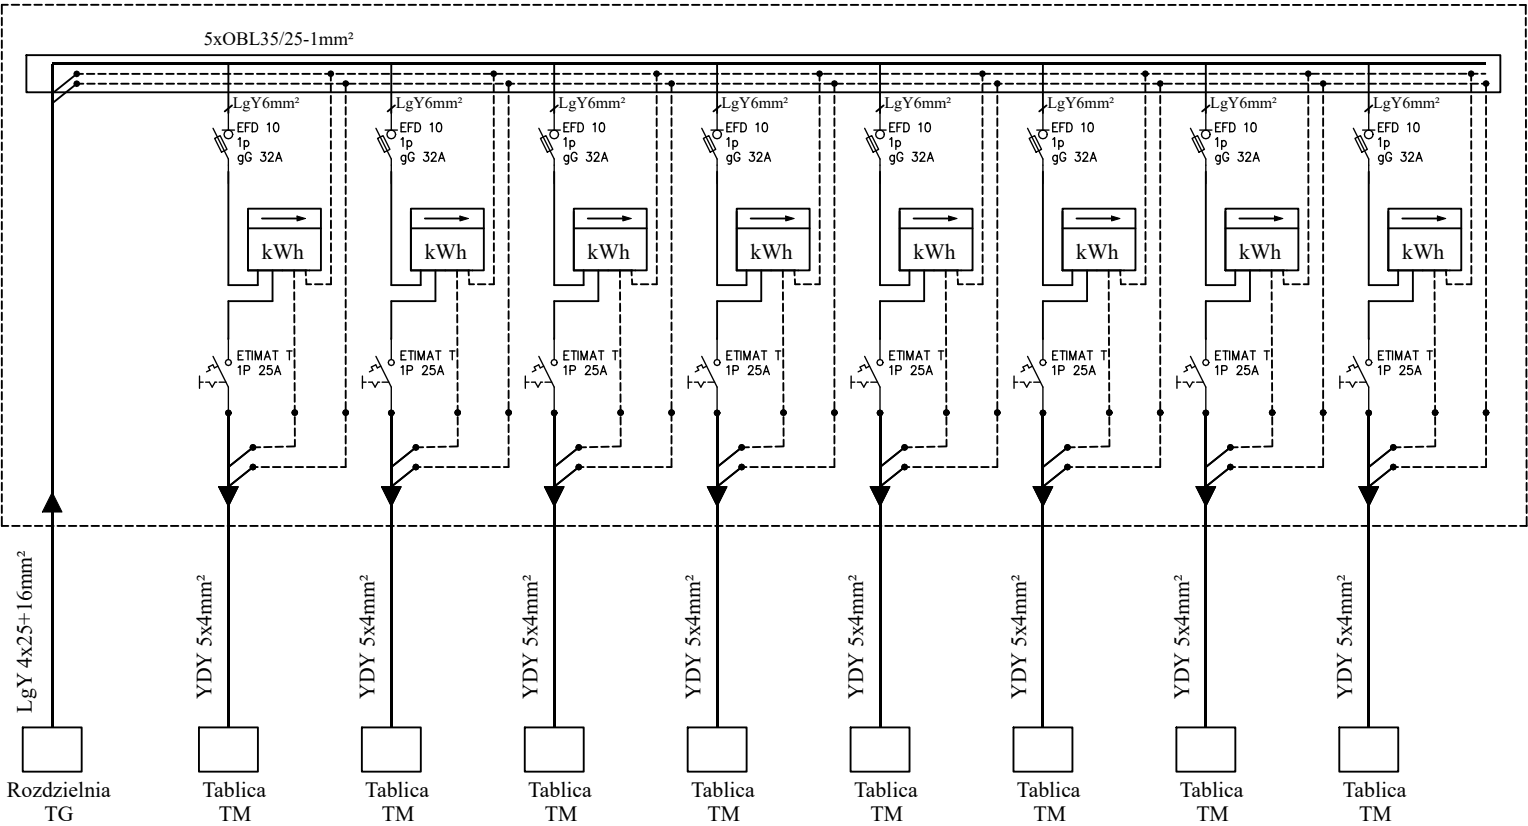

| | | | |
|--|---|----------------|---------|
| ELPRO Edward Pisz 43-100 Tychy , ul. Mąkołowska 170 | | | |
| Obiekt | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. W. Reymonta 9-17 wTychach | Data | 08/2023 |
| | | Faza | PBW |
| Temat | Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej WLZ i administracyjnej | Skala | --- |
| Rysunek | Tablica licznikowa 8L w klatce 9-11-13-15 | Nr rys. | E.13 |
| Projektant | inż. Edward Pisz | Nr upr. 172/81 | Podpis: |